


Propojení hlavního regulátoru a regulátoru pro směšovací ventil CS-431 N

1. Propojit regulátory pomocí RS kabelu.



2. V menu CS-431 zvolit podřízený režim: *Menu* → *Instalační menu* → *Režim komunikace* → *Podřízený*
3. V menu hlavního regulátoru provést registraci CS-431 (vepsat 5místné číslo ze štítku CS-431 nebo toto číslo lze nalézt v: *Menu* → *Informace o programu*)

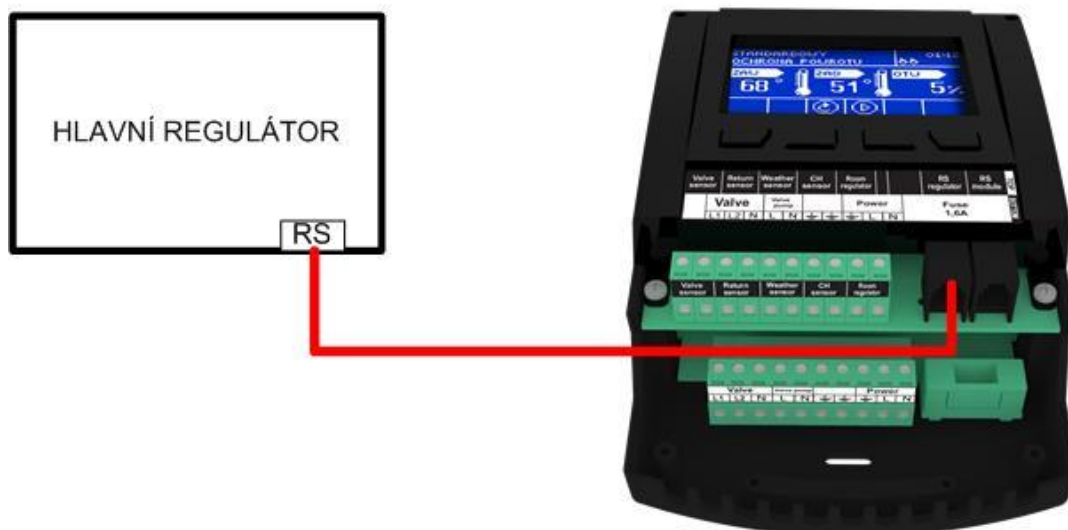

4. Nastavit potřebné parametry ventilu.
5. V servisním menu CS-431 zvolit, zda bude hodnoty teplot některých čidel přebírat z hlavního regulátoru: *Menu* → *Servisní menu* → *Volba čidel* → *Čidlo ÚT, Další čidla (čidlo zpátečky a venkovní čidlo)*.